適合評価プロセス:カテゴリーの決定

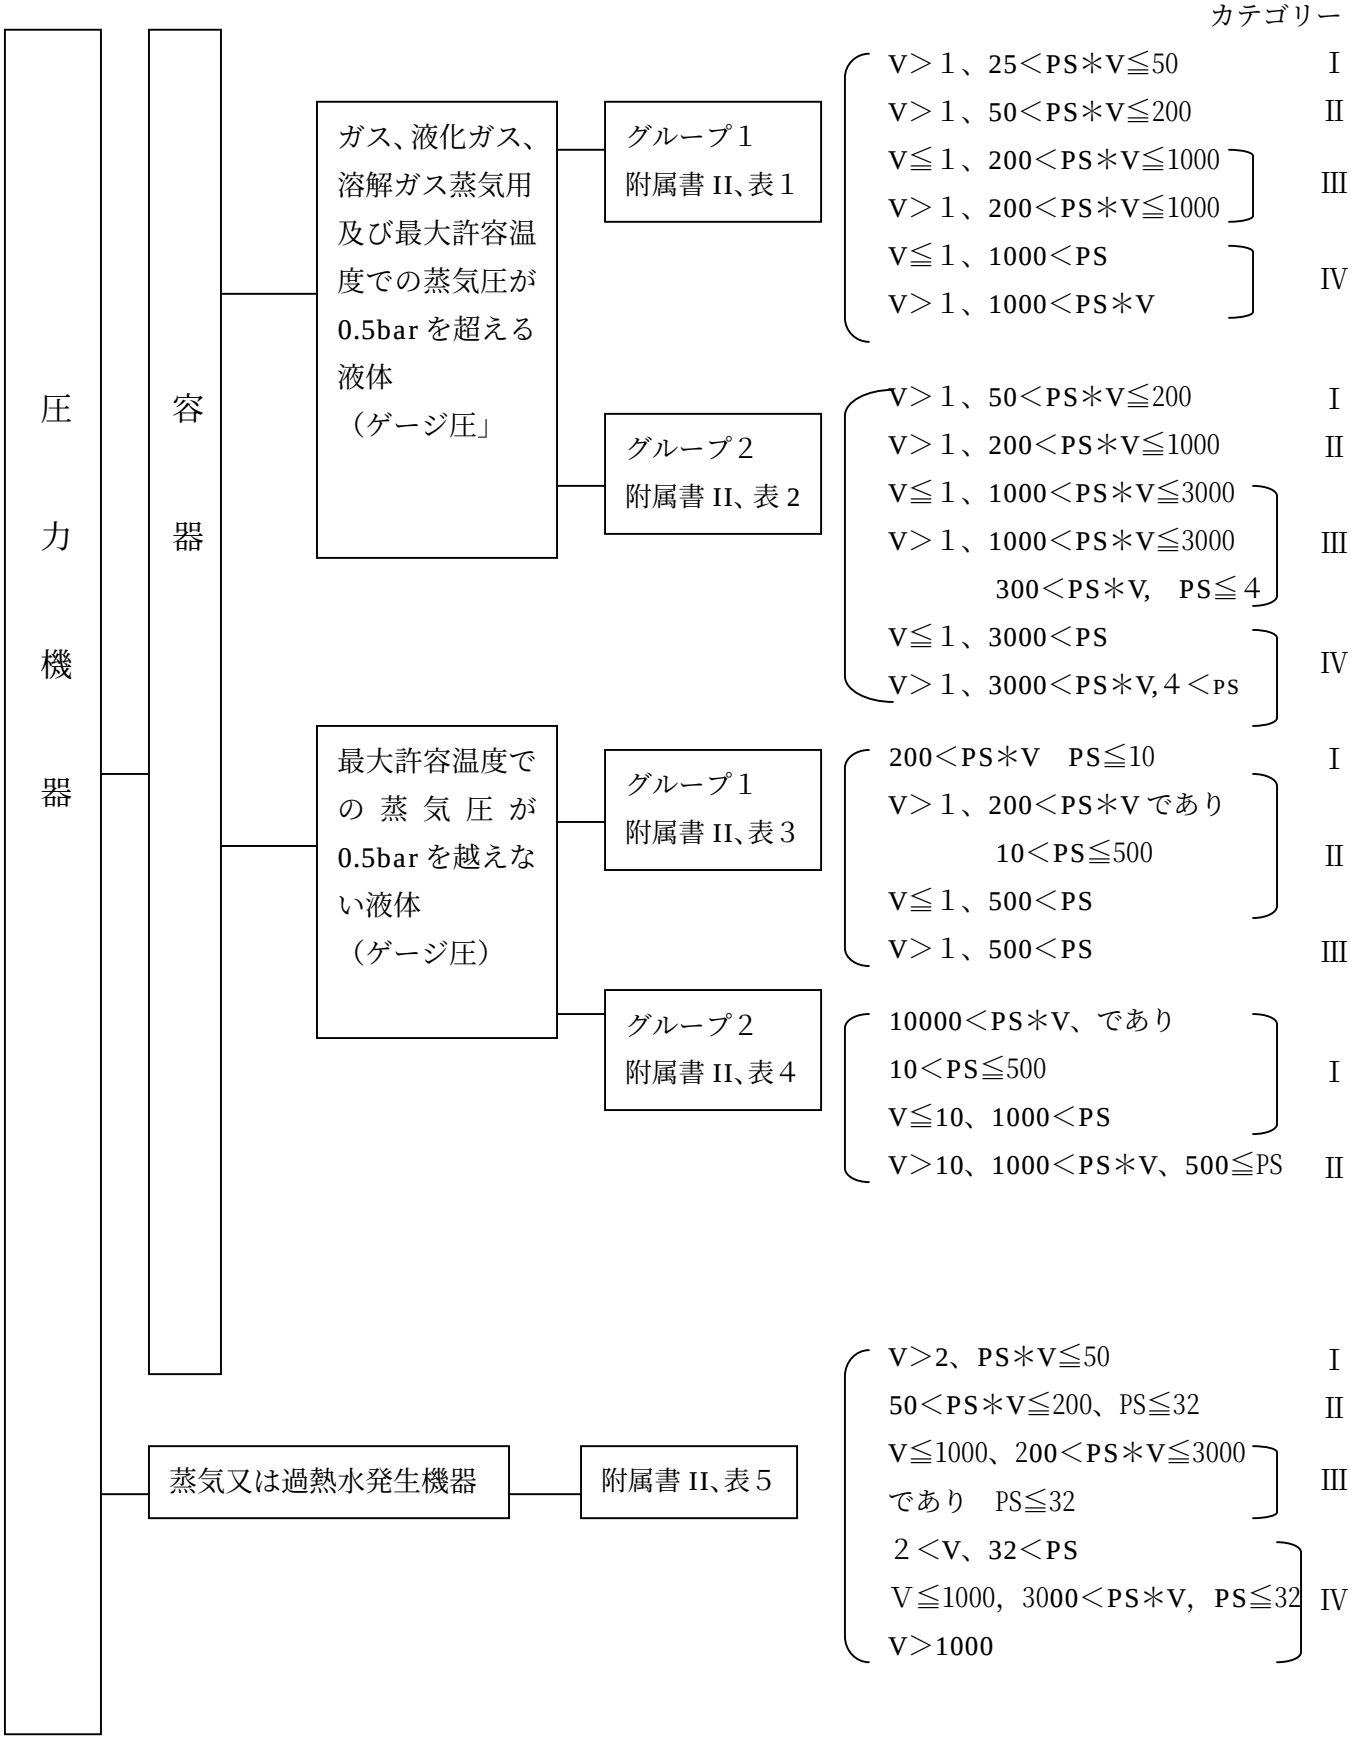

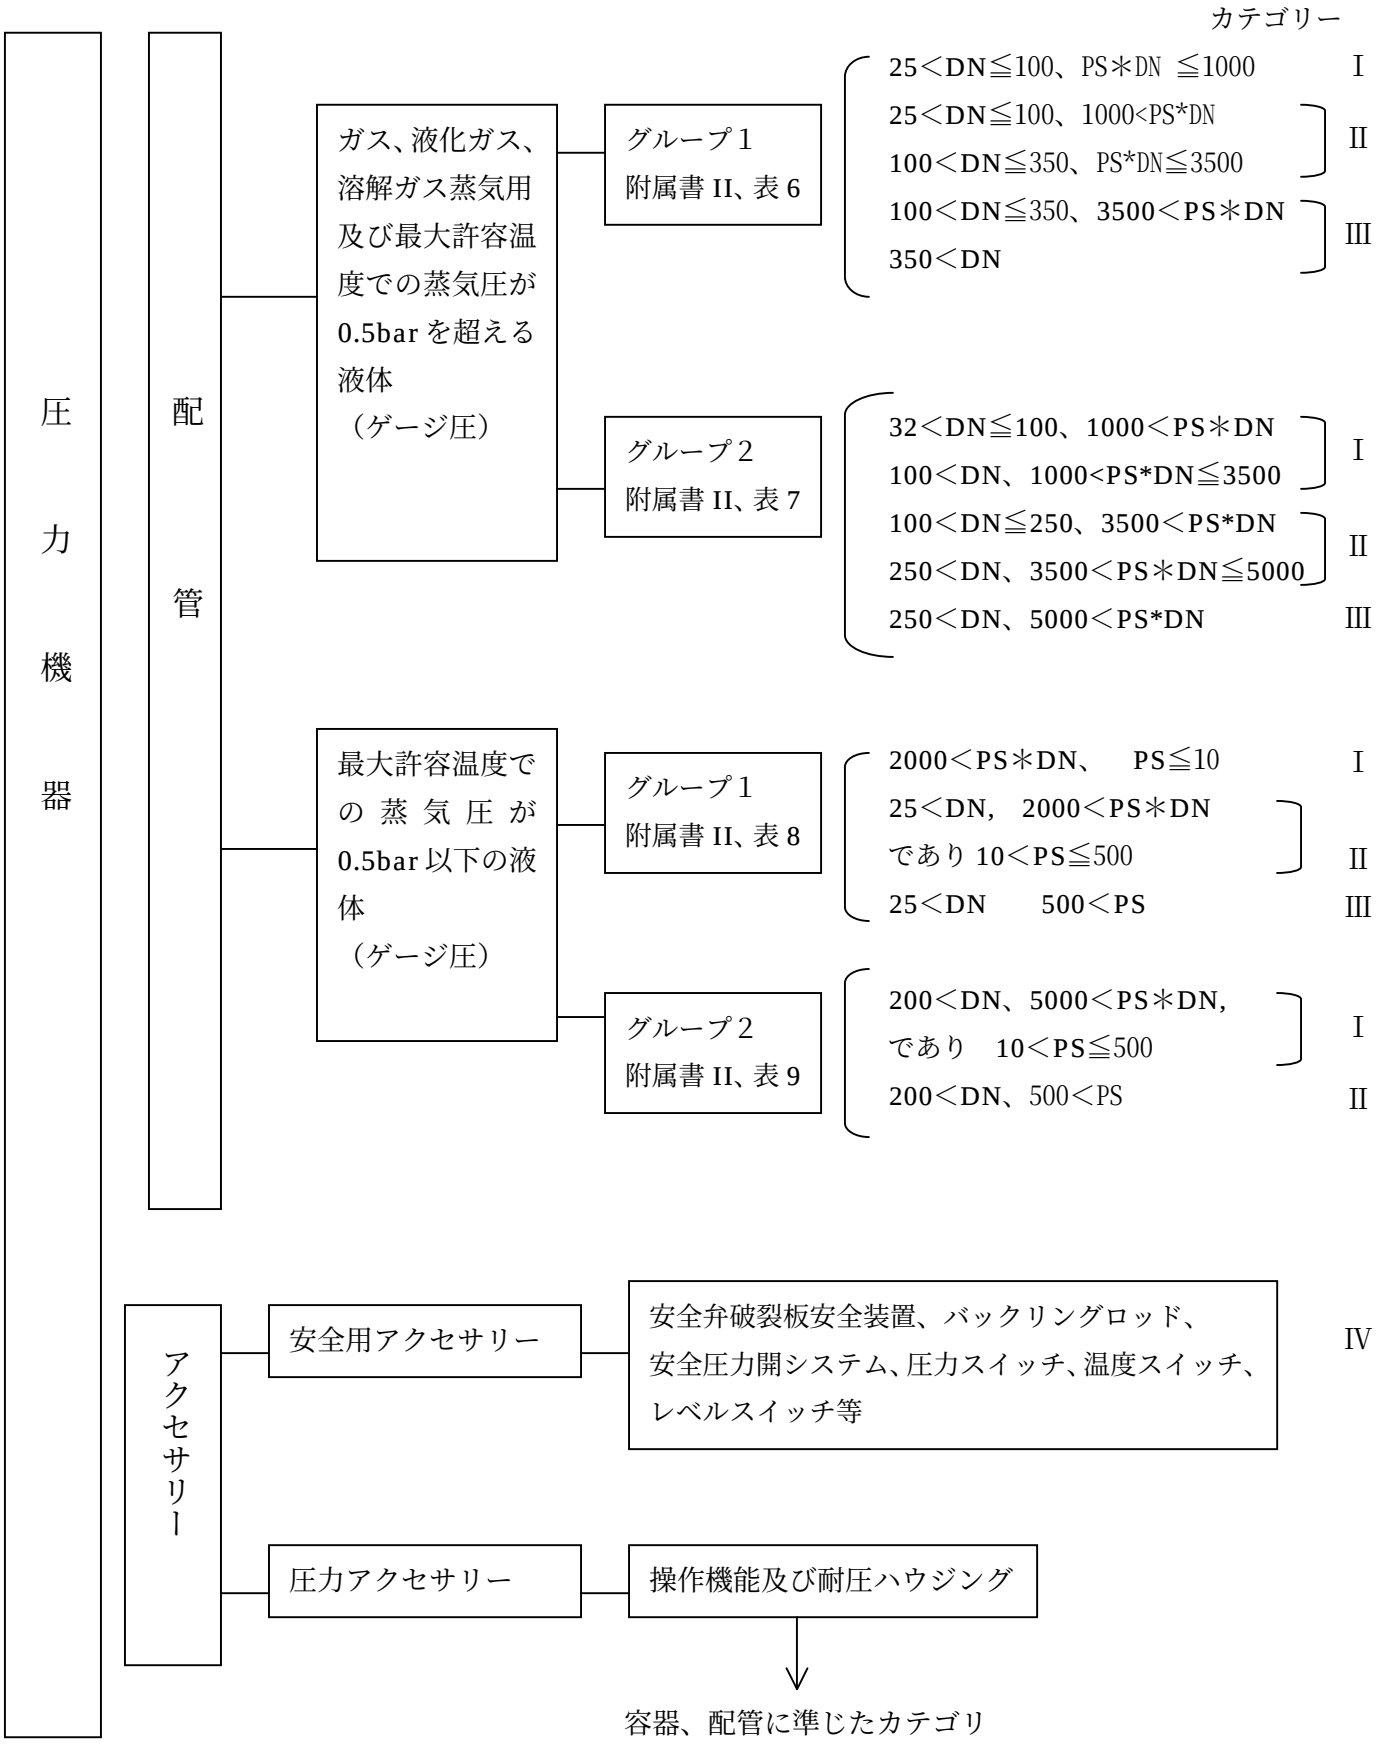
カテゴリー
圧力機器
配管
ガス、液化ガス、溶解ガス蒸気用及び最大許容温度での蒸気圧が0.5barを超える液体（ゲージ圧）
グループ1 附属書II、表6
25＜DN≦100、PS＊DN ≦1000 I
25＜DN≦100、1000<PS*DN
100＜DN≦350、PS*DN≦3500 II
100＜DN≦350、3500＜PS＊DN
350＜DN III
グループ2 附属書II、表7
32＜DN≦100、1000＜PS＊DN
100＜DN、1000<PS*DN≦3500 I
100＜DN≦250、3500＜PS*DN
250＜DN、3500＜PS＊DN≦5000 II
250＜DN、5000＜PS*DN III
最大許容温度での蒸気圧が0.5bar以下の液体（ゲージ圧）
グループ1 附属書II、表8
2000＜PS＊DN、 PS≦10 I
25＜DN, 2000＜PS＊DN
であり 10＜PS≦500 II
25＜DN 500＜PS III
グループ2 附属書II、表9
200＜DN、5000＜PS＊DN,
であり 10＜PS≦500 I
200＜DN、500＜PS II
アクセサリー
安全用アクセサリー
安全弁破裂板安全装置、バックリングロッド、安全圧力開システム、圧力スイッチ、温度スイッチ、レベルスイッチ等 IV
圧力アクセサリー
操作機能及び耐圧ハウジング
容器、配管に準じたカテゴリ